

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	더 팰리스트 데시앙		성명(대표자)		최금락, 최진국	
	소재지	대구광역시 동구 신천동 481-1 (전화번호: 054-776-3500)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			100 m ²	106 m ²	109 m ²	115 m ²	117 m ²
		418 세대	70 세대	38 세대	38 세대	207 세대	65 세대
	사업계획 승인일		2021 . 09. 07.				
측 정 자	상호	누리환경ENG		등록번호		제부측-실-7호	
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	07/29 (13:39)	(101동-304호)	남동향	173.0	3.1	973.8	44.4	60.0	109.9	밀폐 147.9
										환기 64.3
										()
	입주예정자 입회 여부								0	
2지점	07/29 (13:48)	(102동-1103호)	남서향	173.4	2.4	703.7	48.7	60.1	95.3	밀폐 230.4
										환기 77.8
										()
	입주예정자 입회 여부								0	
3지점	07/29 (13:56)	(103동-1802호)	남동향	205.1	3.4	958.6	50.6	59.9	86.7	밀폐 184.2
										환기 81.8
										()
	입주예정자 입회 여부								0	
4지점	07/29 (14:07)	(104동-301호)	남서향	183.8	3.0	991.3	32.1	40.6	42.4	밀폐 214.1
										환기 83.9
										()
	입주예정자 입회 여부								0	
평균				176.4	3.1	905.7	40.3	51.3	74.2	밀폐 183.5
										환기 76.5
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025 년 08 월 05 일

제출자 (주)태영건설 (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	더 팰리스트 데시앙	성명(대표자)			최금락, 최진국		
	소재지	대구광역시 동구 신천동 481-1 (전화번호: 054-776-3500)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
			100 m ²	106 m ²	109 m ²	115 m ²	117 m ²	
		418 세대	70 세대	38 세대	38 세대	207 세대	65 세대	
	사업계획 승인일		2021 . 09. 07.					
측 정 자	상호	누리환경ENG		등록번호		제부측-실-7호		
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)						

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
5지점	07/29 (14:13)	(105동- 1002호)	남동향	188.4	3.3	959.3	29.3	36.0	69.1	밀폐 113.9
										환기 57.3
										()
	입주예정자 입회 여부								0	
6지점	07/29 (14:19)	(106동- 1701호)	남서향	135.0	3.3	847.5	37.0	51.4	41.7	밀폐 210.6
										환기 93.8
										()
	입주예정자 입회 여부								0	
										밀폐
										환기
										()
	입주예정자 입회 여부									
										밀폐
										환기
										()
	입주예정자 입회 여부									
평균				176.4	3.1	905.7	40.3	51.3	74.2	밀폐 183.5
										환기 76.5
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025 년 08 월 07 일

제출자 (주)태영건설 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	더 팰리스트 데시앙 오피스텔	성명(대표자)			최금락, 최진국		
	소재지	대구광역시 동구 신천동 481-1 (전화번호: 054-776-3500)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
			97 m ²	109 m ²	m ²	m ²	m ²	
		32 세대	16 세대	16 세대	세대	세대	세대	
	사업계획 승인일		2021 . 09. 07.					
측 정 자	상호	누리환경ENG		등록번호		제부측-실-7호		
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)						

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
7지점	07/29 (14:59)	(101동- 1002호)	북동향	130.8	3.1	965.4	98.8	108.4	84.7	밀폐 127.3
										환기 32.0
										()
	입주예정자 입회 여부								X	
										밀폐
										환기
										()
	입주예정자 입회 여부									
										밀폐
										환기
										()
	입주예정자 입회 여부									
										밀폐
										환기
										()
	입주예정자 입회 여부									
평균				130.8	3.1	965.4	98.8	108.4	84.7	밀폐 127.3
										환기 32.0
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025 년 08 월 07 일


제출자 (주)태영건설 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

- 거실방향은 8방위로 구분하여 표시하여야 합니다.(예: 남동향, 남남향)
- 공동주택 공기질 측정결과란의 라돈 항목은 해당 항목을 측정한 경우에만 작성합니다.
 - '밀폐' 란에는 밀폐 조건에서의 측정값을 작성합니다.
 - '환기' 란에는 환기설비(「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제11조에 따른 환기설비를 말합니다. 이하 같습니다)의 가동조건에서 측정한 값을 작성합니다.
 - 라돈 항목의 괄호 안에는 밀폐 이후 환기설비를 가동할 때부터 라돈의 측정값이 권고기준에 도달할 때까지 걸린 시간을 작성합니다. 다만, 밀폐 조건에서 측정한 값이 권고기준보다 낮은 경우에는 작성하지 않습니다.

처리절차

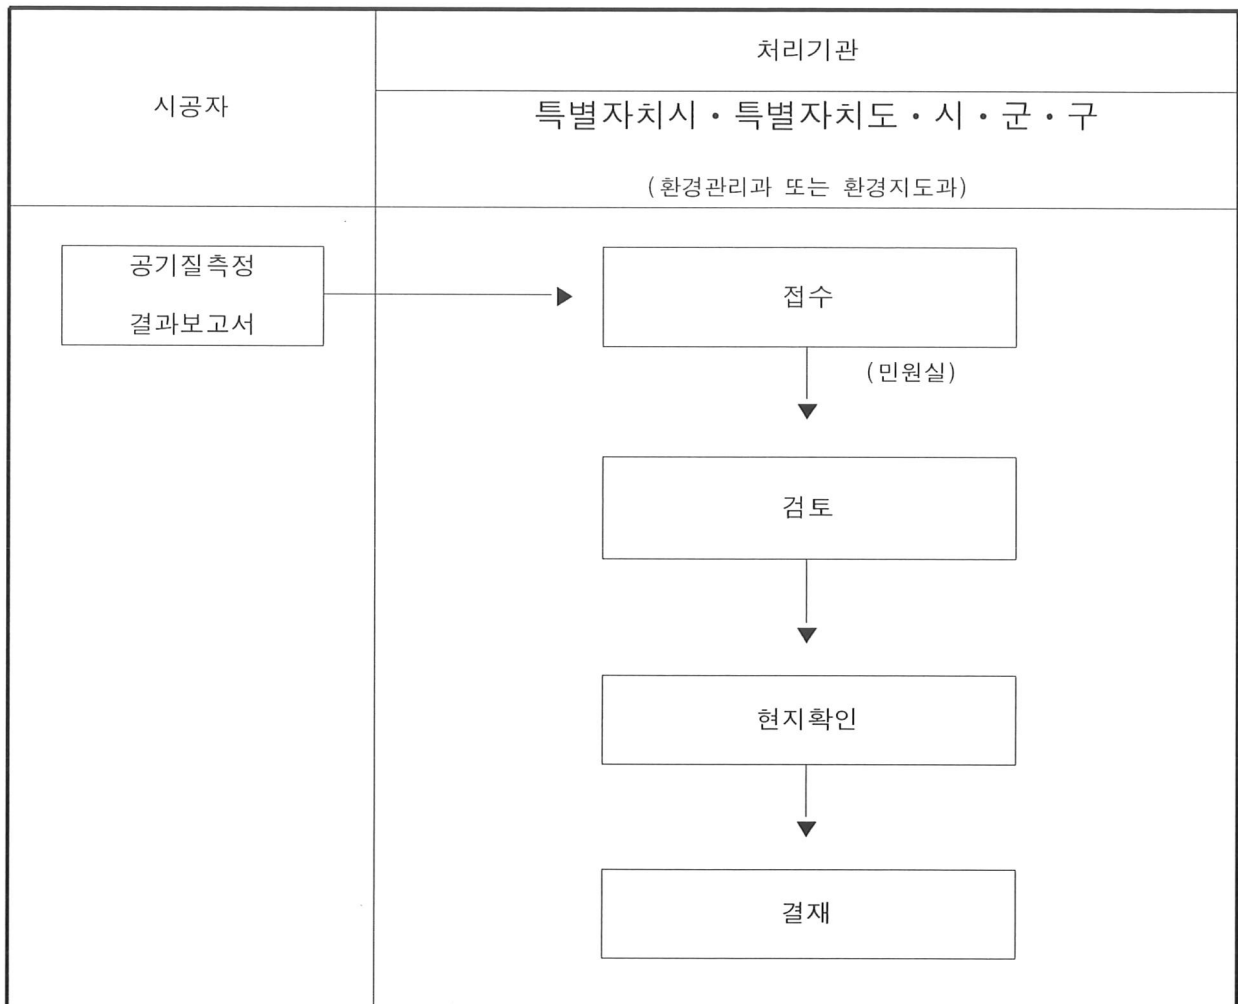

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	더 팰리스트 데시앙	성명(대표자)			최금락, 최진국	
	소재지	대구광역시 동구 신천동 481-1 (전화번호: 054-776-3500)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			100 m ²	106 m ²	109 m ²	115 m ²	117 m ²
		418 세대	70 세대	38 세대	38 세대	207 세대	65 세대
	사업계획 승인일		2021 . 09. 07.				
측 정 자	상호	누리환경ENG		등록번호		제부측-실-7호	
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	08/11 (14:14)	(101동- 304호)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐 117.3
										환기 28.9
										()
	입주예정자 입회 여부								X	
2지점	08/11 (14:17)	(102동- 1103호)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐 141.2
										환기 36.0
										()
	입주예정자 입회 여부								X	
3지점	08/11 (14:22)	(103동- 1802호)	남동향	146.9	3.7	387.7	21.0	30.7	23.9	밀폐 145.1
										환기 27.7
										()
	입주예정자 입회 여부								X	
4지점	08/11 (14:28)	(104동- 301호)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐 138.5
										환기 36.0
										()
	입주예정자 입회 여부								X	
평균				146.9	3.7	387.7	21.0	30.7	23.9	밀폐 135.7
										환기 32.5
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025 년 08 월 18 일

제출자 (주)태영건설 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	더 팰리스트 데시앙	성명(대표자)			최금락, 최진국	
	소재지	대구광역시 동구 신천동 481-1 (전화번호: 054-776-3500)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			100 m²	106 m²	109 m²	115 m²	117 m²
		418 세대	70 세대	38 세대	38 세대	207 세대	65 세대
	사업계획 승인일		2021 . 09. 07.				
측 정 자	상호	누리환경ENG		등록번호		제부측-실-7호	
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
5지점	08/11 (14:32)	(106동- 1701호)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐 136.6
				-	-	-	-	-	-	환기 33.8
				-	-	-	-	-	-	()
	입주예정자 입회 여부									X
										밀폐
										환기
										()
	입주예정자 입회 여부									
										밀폐
										환기
										()
	입주예정자 입회 여부									
										밀폐
										환기
										()
	입주예정자 입회 여부									
평균				146.9	3.7	387.7	21.0	30.7	23.9	밀폐 135.7
										환기 32.5
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025 년 08 월 18 일

제출자 (주)태영건설 (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

1. 거실방향은 8방위로 구분하여 표시하여야 합니다.(예: 남동향, 남남향)
2. 공동주택 공기질 측정결과란의 라돈 항목은 해당 항목을 측정한 경우에만 작성합니다.
 - 가. '밀폐' 란에는 밀폐 조건에서의 측정값을 작성합니다.
 - 나. '환기' 란에는 환기설비(「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제11조에 따른 환기설비를 말합니다. 이하 같습니다)의 가동조건에서 측정한 값을 작성합니다.
- 다. 라돈 항목의 괄호 안에는 밀폐 이후 환기설비를 가동할 때부터 라돈의 측정값이 권고기준에 도달할 때까지 걸린 시간을 작성합니다. 다만, 밀폐 조건에서 측정한 값이 권고기준보다 낮은 경우에는 작성하지 않습니다.

처리절차

